



(別紙)  
データセンタモジュールの構造

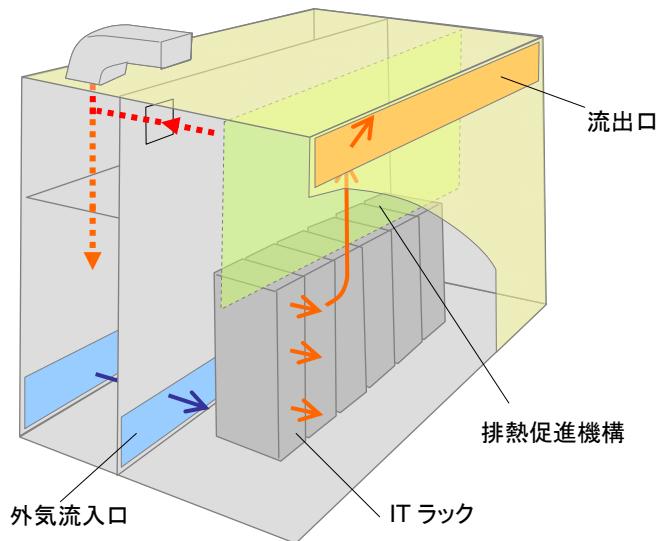


年間における自然換気の適用可能時間

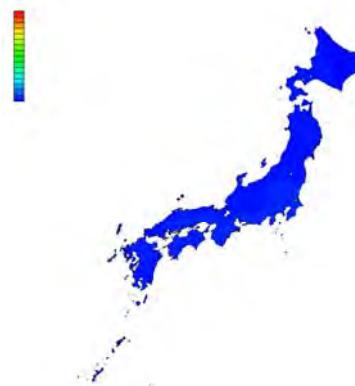

2004 年 ASHRAE Thermal Guideline を適用  
(温度 : 20~25°C、湿度 : 40~55%)

2011 年 ASHRAE Thermal Guideline の Class A1 を  
適用し、寒冷期の換気取込み量を調整した場合  
(温度 : 15~32°C、湿度 : 20~80%)

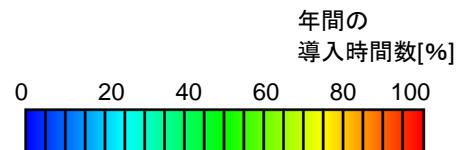

年間における空調エネルギーの消費量の比較（東京、札幌）

